



ТКотелно
съществуващо

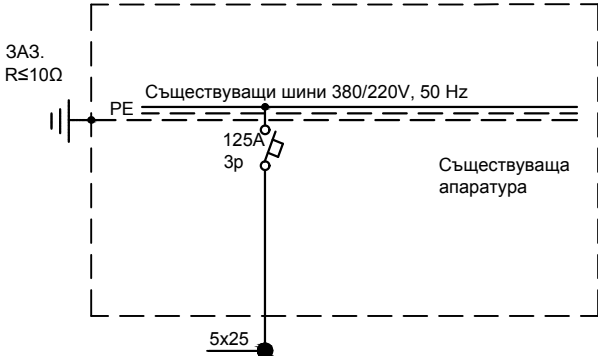


Т. КР. НОМЕР	Т1	
Ел. консуматор	ел. табло	Съществуващи консуматори
Ри, W	26700	

ТКотли
съществуващо

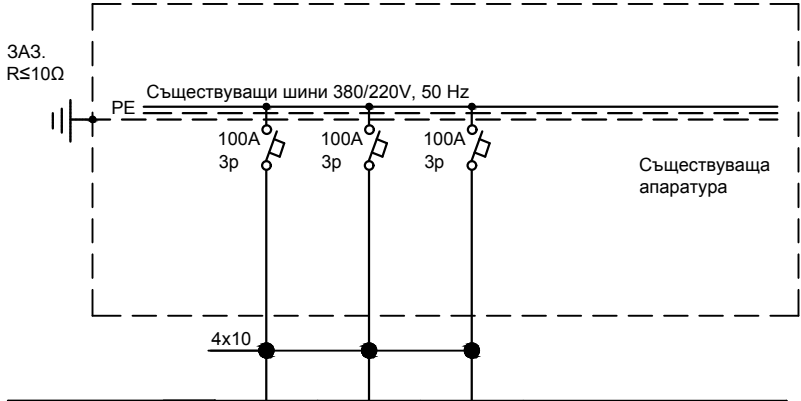


Т. КР. НОМЕР	ТК1	ТК1	ТК1	
Ел. консуматор	ел. табло	ел. табло	ел. табло	Съществуващи консуматори
Ри, W	7770	8270	8270	

ТК1

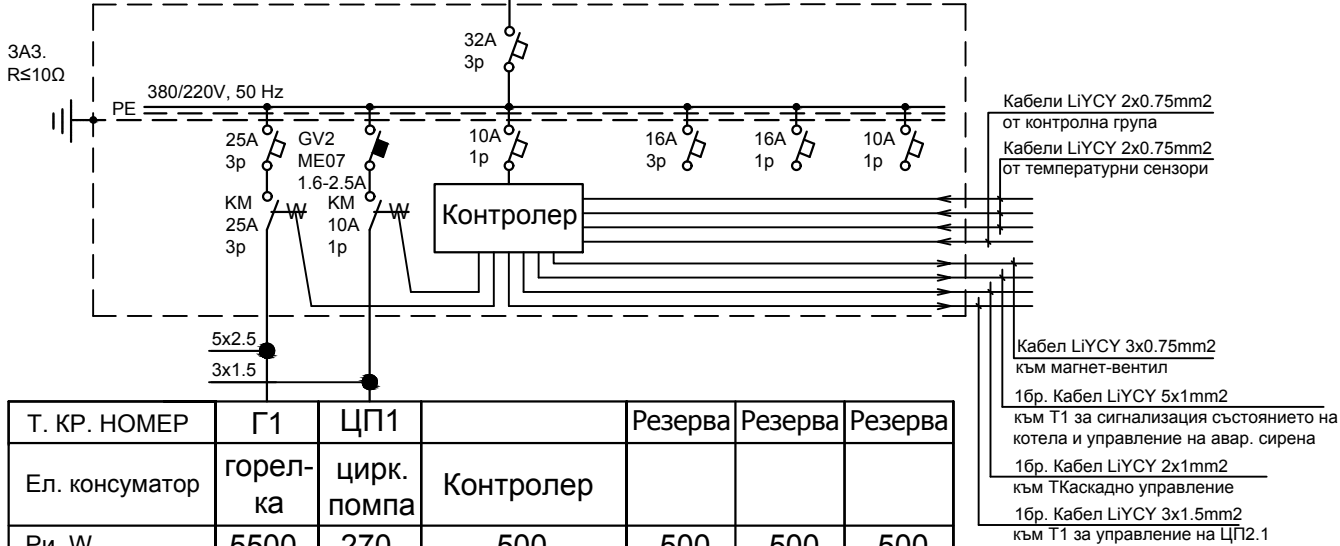


Т. КР. НОМЕР	Г1	ЦП1		Резерва	Резерва	Резерва
Ел. консуматор	горел-ка	цирк. помпа	Контролер			
Ри, W	5500	270	500	500	500	500
ОБЩО: Ри=7770W, Ke=0.9, Ризч.=6993W, Иззч=3x10.5A						

ТК2

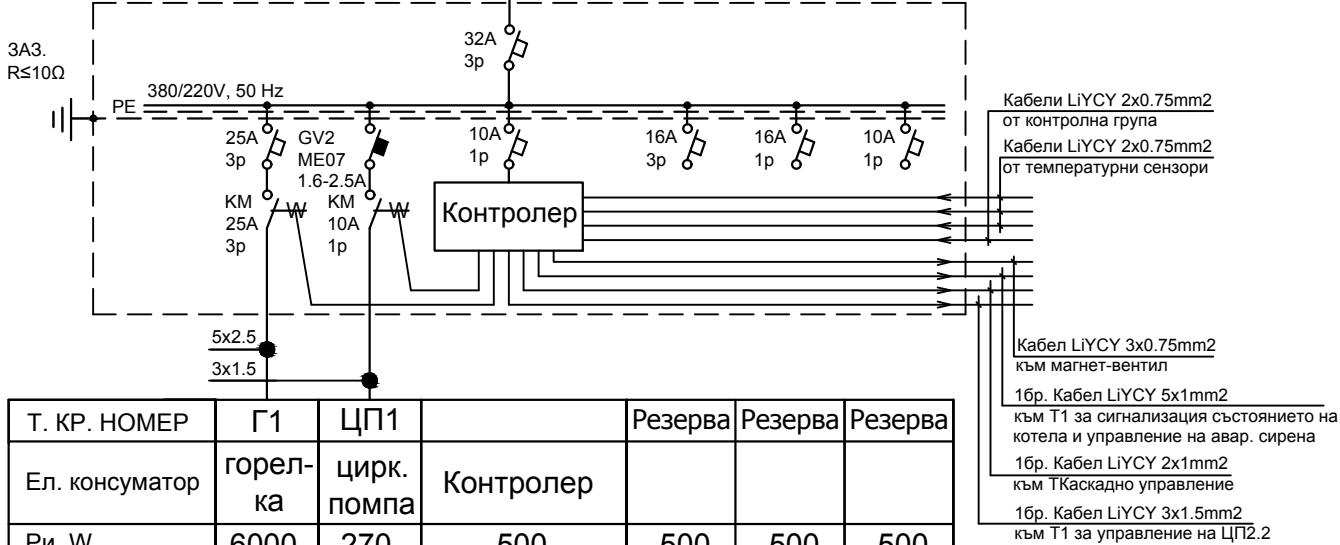


Т. КР. НОМЕР	Г1	ЦП1		Резерва	Резерва	Резерва
Ел. консуматор	горел-ка	цирк. помпа	Контролер			
Ри, W	6000	270	500	500	500	500
ОБЩО: Ри=8270W, Ke=0.9, Ризч.=7443W, Иззч=3x11.3A						

ТК3

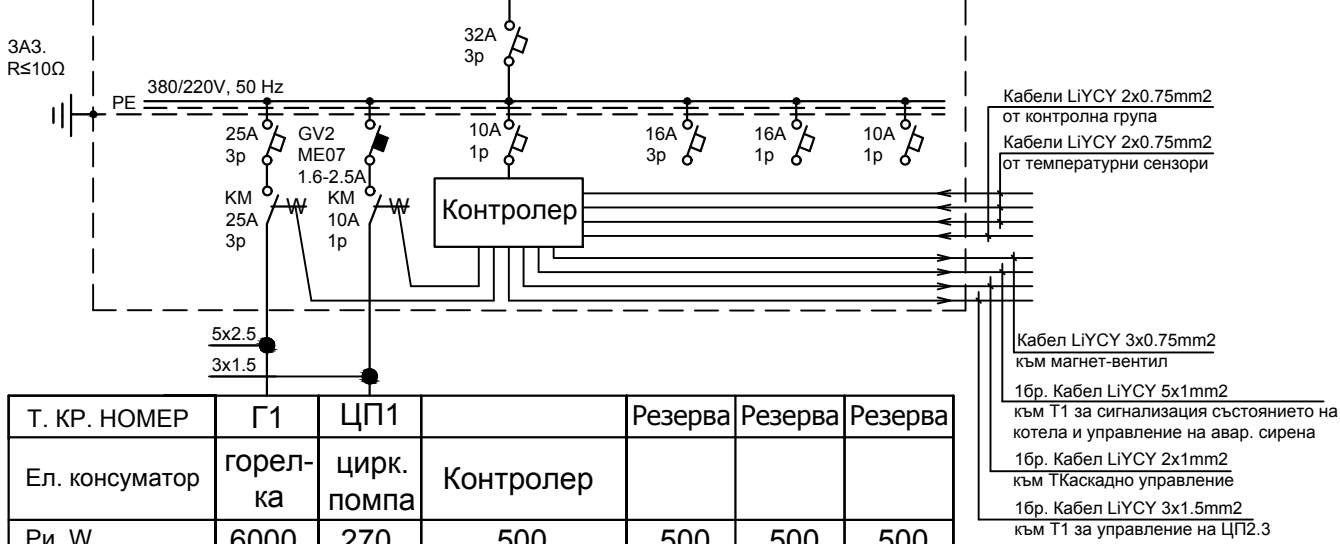


Т. КР. НОМЕР	Г1	ЦП1		Резерва	Резерва	Резерва
Ел. консуматор	горел-ка	цирк. помпа	Контролер			
Ри, W	6000	270	500	500	500	500
ОБЩО: Ри=8270W, Ke=0.9, Ризч.=7443W, Иззч=3x11.3A						

Т1

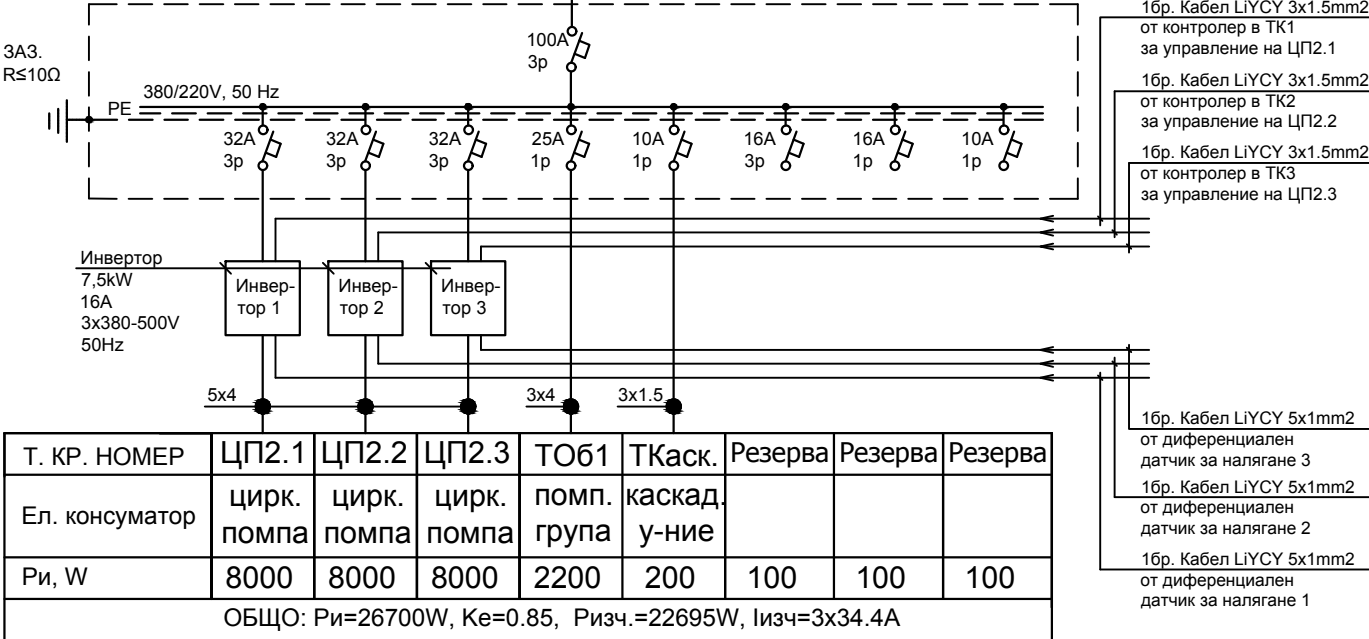

Т. КР. НОМЕР	ЦП2.1	ЦП2.2	ЦП2.3	ТОБ1	ТКаск. у-ние	Резерва	Резерва	Резерва
Ел. консуматор	цирк. помпа	цирк. помпа	цирк. помпа	помп. груп.	каскад у-ние			
Ри, W	8000	8000	8000	2200	200	100	100	100
ОБЩО: Ри=26700W, Ke=0.85, Ризч.=22695W, Иззч=3x34.4A								

ПРОЕКТАНТСКИ КОЛЕКТИВ				
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	Р-тел проект:	---		ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
	Архитектура:	---		
	Конструкции:	---		
	ОВК:	инж.Живко Бонев		
	ВиК:	---		
	Геодезия:	---		
	Озеленяване:	---		
	ПБ:	---		
			инж. Ивайло Маринов	

Възложител			Проектант:			
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ			<div><div>ЕКСЕЪР ЕООД</div><div>Климатизация, отопление и вентилация</div></div> <div>4004 Пловдив, ул. "Н. Райнов" №1 http://exair.eu</div> <div>тел.: +359 889 619 460 e-mail: j.bonev@outlook.com j.bonev@exair.eu</div> <div>ПРОУЧВАНЕ • ПРОЕКТИРАНЕ • КОНСУЛТАЦИИ</div>			
Представител: Николай Атанасов						
Подпис:						
Обект:						
Ремонт на котелна инсталация в Комплекс „Бояна“						
Подобект:						
Чертеж:						
Схеми на електрическите табла						
ЧАСТ	ФАЗА	МАЩАБ	ЧЕРТ. №	ДАТА	РЕВИЗИЯ	КОД
ЕЛ	ТП	-	4/4	04.2019	01	---